


## Uždaryto Lentvario sąvartyno požeminio vandens cheminė sudėtis 2010 m.

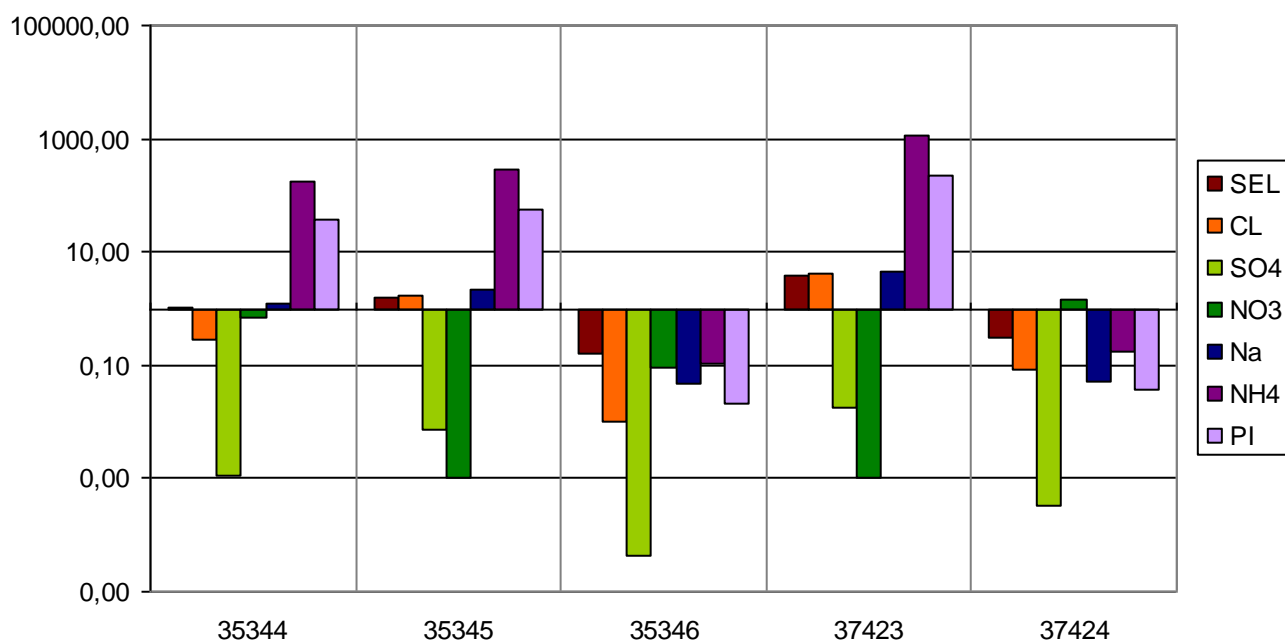

Diagramoje pavaizduota Kvpk, kiek kartų yra viršijama rodiklio normuojančioji vertė (stulpeliai daugiau už vienetą) arba, jei ji neviršijama (nuo vieno iki nulio), kokią dalį nuo jos, sudaro nustatytoji vertė. Kuo arčiau nulio tuo tarša mažesnė. Diagramoje pavaizduotos vertės buvo lyginamos su normuojančiomis vertėmis pagal HN 24:2003

Cl – chloras, mg/l; SO<sub>4</sub> – sulfatai, mg/l; NO<sub>2</sub> – nitritai, mg/l; NO<sub>3</sub> – nitratai, mg/l; NH<sub>4</sub> – amonis, mg/l; PS – permanganato skaičius, mg/l; O<sub>2</sub>, CHDS – cheminis deguonies suvartojimas (bichromato skaičius), mg/l O<sub>2</sub>.

## Uždaryto Lentvario sąvartyno sunkiųjų metalų koncentracija gręžiniuose, 2010 m.

